



**NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY**

Iktatószám: 45075-6/2023/KTEF

Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea,
+36 1 896 8593

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély, SZIDO Kft.,
„FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek
Hivatkozási szám:
Ügyintézőjük: Nalborczyk Gyula
Melléklet: Használati útmutató (2 oldal)

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

HATÁROZAT

A **SZIDO Kft.** (2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/A., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa forgalmazott és a **K-FLEX POLSKA SP. Z.O.O.** (Wielenin-Kolonia 50B, 99-210 Uniejów, Lengyelország) által gyártott „FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek (a továbbiakban: Termék), ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazását ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi

feltételekkel engedélyezem:

- 1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma: 45075-6/2023/KTEF
- 2.) A Termék neve: „FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek
- 3.) A Termék forgalmazójának neve: SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/A.)
- 4.) A Termék gyártójának neve: K-FLEX POLSKA SP. Z.O.O. (Wielenin-Kolonia 50B, 99-210 Uniejów, Lengyelország)
- 5.) A Termék alkalmazási területe: Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)
- 6.) A Termék mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
- 7.) A Termék típusai:
 - FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 16x2mm
 - FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 20x2mm
 - FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 26x3mm
 - FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 32x3mm
 - FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 16x2mm
 - FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 20x2mm
 - FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 26x3mm
 - FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 32x3mm
- 8.) A Termék megjelenése: Kívül fehér, belül natúr színű cső.
- 9.) A Termék ivóvízbiztonsági engedélyének érvényességi ideje: 2028. október 6.
- 10.) Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu

Hivatali kapu NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

Módszertani Főosztály 38567-1/2023/LAB. iktatószámú, 2023. augusztus 28-án kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a K-FLEX POLSKA SP. Z.O.O., Ltd. által gyártott „FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövekre vonatkozik.

11.) Az engedély kizárólag a K-FLEX POLSKA SP. Z.O.O. által gyártott „FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű és összetételű (alapanyag és segédanyag) Termékre vonatkozik, a Termék beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem:

Vízzel érintkező felület	Anyag/Típus	Gyártó
belső felület	polietilén / *	LG Chem Ltd. (Dél-Korea)

A gyártó nyilatkozattal igazolta, hogy a Termék összetételében nem használ egyéb adalékanyagokat.

A Termék pontos összetételét a gyártó megadta a higiénés értékeléshez, azonban az kérsre titkosan lett kezelve.

A Termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelése a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

12.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Termék, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelését (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelést).

13.) A Terméket kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan a Korm. rendeletben, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet), illetve a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet) leírtak a mérvadóak.

14.) A „FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű használati útmutatót mellékelni, amelyekben rögzíteni szükséges a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály 38567-1/2023/LAB. iktatószámú szakvéleményének felhasználói útmutatóra vonatkozó, 4-8. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- A Termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 70°C-ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás

- c) A Termék tisztítási, illetve fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia!
- d) A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a Korm. rendeletben, az Együttes rendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leírtak a mérvadóak.
- e) A Terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a Terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- f) A Termék alkalmazását követő első napokban szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz-, és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenteni szükséges.

15.) Az Engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Termék forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

16.) A Termék csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Termék megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni az engedély számát.

17.) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig érvényes. Az engedélyezett „FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek engedélyének megújítását az Engedélyes az engedély lejártát megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 5. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

18.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett „FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csöveknek a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Termékre, az ivóvízre és a használati melegvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

19.) Az engedély kérelemre történő módosítása az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás miatt lehetséges vagy az engedélyezett termékcsalád új típussal történő kiegészítése esetén, ha az ivóvízzel, illetve használati melegvízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.

20.) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az Engedélyes nem jelenti be, vagy az engedélyezési eljárás során vizsgált higiénés minimumkövetelményeknek a Termék már nem felel meg vagy az Engedélyes a Termék megújítását nem kérelmezi.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNGYK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a „FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek Használati útmutatója.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 96.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszékhez címezve, az NNGYK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2023. szeptember 21. napján kérelemmel fordult az NNGYK-hoz az általa forgalmazott és a K-FLEX POLSKA SP. Z.O.O. (Wielenin-Kolonia 50B, 99-210 Uniejów, Lengyelország) által gyártott Termék ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazásának vízbiztonsági engedélyezési ügyében.

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy az Engedélyes által benyújtott kérelem nem teljes pontossággal tartalmazta a Termék 38567-1/2023/LAB előzetes szakvéleménye szerinti megnevezését és a gyártó címét. Ezek pontosítása volt szükséges. A benyújtott használati útmutató nem teljes pontossággal tartalmazta a Termék előzetes szakvéleménye szerinti megnevezését és a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételek 8.) pontját. Ezek pontosítása szintén szükséges volt. Továbbá a használati útmutató nem tartalmazta Termék tisztítási, illetve fertőtlenítési utasításait, melyet a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia.

Fenti indokok alapján a 45075-282023/KTEF. iktatószámú végzésemben az átdolgozott kérelem és használati útmutató megküldésére szólítottam fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a fenti hiánypótlásban előírt dokumentumokat határidőre megküldte.

A kérelem benyújtása előtt az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes szakvéleményt.

A 2023. augusztus 28-án kiadott, 38567-1/2023/LAB. iktatószámú szakvéleményben az NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya az ivóvízbiztonsági engedély megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

Az NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya a 38567-1/2023/LAB. számú előzetes szakvéleményében megállapította, hogy a Termék laboratóriumi vizsgálatait nem tartják szükségesnek elvégezni, a Termék közegészségügyi értékelését a korábbi (08603-1/2023/LAB) és jelenlegi eljárás során beküldött dokumentumok alapján végezték el.

Mindezek alapján megállapították, hogy a Termék ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-3. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett - közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

A 38567-1/2023/LAB. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 4-8. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„10. § (1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:

a) rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,

b) nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,

c) nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá

d) nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben.”

A Korm. rendelet 10. § (7) – (9) bekezdése előírja, hogy:

„10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

(9) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok nyilvántartásba vételének vagy a termékek ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az alkalmazási feltételek és a tájékoztatási kötelezettség betartását a népegészségügyi szerv és az NNGYK ellenőrzi.”

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján:

„12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjában felsorolt termékeket az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozó (a továbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNGYK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi úgy, hogy az alkalmazási mód és a felhasznált anyagok figyelembevételével alkalmazási feltételeket határoz meg a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében. Az NNGYK az engedélyezési eljárás során vizsgálja az ivóvízzel és a használati melegvízzel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó higiénés minimumkövetelményeknek való megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése figyelembevételével. Az ivóvízbiztonsági engedélyben előírt, a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről az engedélyes a felhasználókat a termék használati útmutatójában tájékoztatja.”

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„12. § (2) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig hatályos.

(3) Az ivóvízbiztonsági engedély megújítását az engedélyes az engedély lejártát megelőzően kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapján: *„12. § (4) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja*

a) ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az engedélyes nem jelenti be, vagy

b) az (1) bekezdésben meghatározott higiénés minimumkövetelményeknek a termék már nem felel meg.

(5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti

a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén, vagy

b) az engedélyezett termékcsalád új típussal történő kiegészítése esetén, ha az ivóvízzel, illetve használati melegvízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.”

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapján: *„19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”*

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az előzetes szakvélemény alapján - megállapítottam, hogy a Termék ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNGYK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel - ivóvízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze a víz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz-, szín és szaganyagok, illetve szennyező anyagok vízbe kerülését.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11) bekezdésére tekintettel került előírásra.

A Termék csomagolására vonatkozó rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése írja elő.

Az Engedély hatályára és megújítására vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az engedély módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése tartalmazza.

A Termék használati útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 19. § (11) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint: „*[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.*”

Az Ehi 14/B. § (9) bekezdése alapján az ivóvíz-, fürdővíz- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésével és a technológiák, termékek vízbiztonsági engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvízbiztonsági engedélyeztetést teljes eljárásban folytattam le.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) az Engedélyes megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: „*Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.*”

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján: „*Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.*”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: „*Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési bírságot nem helyez kilátásba.*”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: „*Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.*”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: „*Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.*”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: „*A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.*”

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, és a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg.

A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi*

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a kiadmányozási szabályzatról* szóló 10/2022. (III.23.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Budapest, 2023. október „6”.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából



Határozatot kapják:

- SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/A., cégkapus elérhetőség: 12105391)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (tárhely)
- Irattár



FixTrend Tech

PE-RT II / Al / PE-RT II ötrétegű polietilén cső

Ivóvízre, használati melegvízre, padló és központi fűtésre


A Fixtrend Tech ötrétegű polietilén csöveket rendkívül csekély hőtágulás jellemzi. Az alumínium réteg az oxigéndiffúzió megakadályozását, a kis hőtágulást és a csőhajlítás utáni alaktartást garantálja. Elérhető csupasz és szigetelt változatban (9 mm vastagság). A belső alumínium réteg hosszirányban tompahegesztéssel készült.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- ▶ Alumínium vastagság: 0,2 - 0,3 mm
- ▶ Hővezetőképesség λ W/(mK): 0,43 W/mK
- ▶ Hőtágulási együttható: 0,026 mm/mK
- ▶ Belső érdesség: 0,0017 mm
- ▶ Minimális megengedett hajlítási sugár: 5d
- ▶ Fűtés és hűtés rendszereknél a feltüntetett nyomásérték: -10°C és +95°C között: 10 bar
- ▶ Ivóvíz és használati melegvíz +70 °C-ig: max. 10 bar
- ▶ Nem tartalmaz toxikus anyagokat
- ▶ Alacsony zajszint
- ▶ Alacsony hővezető képesség
- ▶ Oxigén diffúzió mentesség
- ▶ Alacsony hőtágulás
- ▶ Alacsony nyomásvesztés értékek
- ▶ Könnyű szerelhetőség
- ▶ Ellenáll a kémiai és elektrokémiai hatásoknak
- ▶ Kis súly
- ▶ Hosszú élettartam

SZIGETELÉS JELLEMZŐ ADATAI:

- ▶ Hőmérséklet tartomány: +100 °C
- ▶ Hővezetőképesség λ W/(mK): +10 °C = 0,036
+40 °C = 0,040
- ▶ Tűzállóság: Euroclass DL -s1, d0

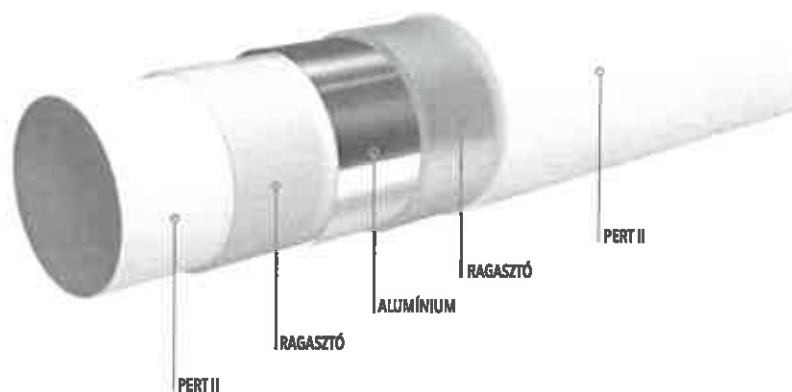

TERMÉKMEGNEVEZÉS

- FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 16x2mm (200m/tekercs)
- FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 20x2mm (100m/tekercs)
- FixTrend Tech PE-RT II/PE-RT II ötrétegű cső 26x3mm (50m/tekercs)
- FixTrend Tech PE-RT II/PE-RT II ötrétegű cső 32x3mm (25m/tekercs)

TERMÉKMEGNEVEZÉS

- FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szigetelt, szürke, 16x2mm (100m/tek)
- FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szigetelt, szürke, 20x2mm (50m/tek)
- FixTrend Tech PE-RT II/PE-RT II ötrétegű cső, szigetelt, szürke, 26x3mm (50m/tekercs)
- FixTrend Tech PE-RT II/PE-RT II ötrétegű cső, szigetelt, szürke, 32x3mm (25m/tekercs)

A FIXTREND TECH ötrétegű csővel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 70°C-ot nem haladhatja meg. Termék alkalmazása céljából: használati melegvíz-ellátás. A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítással nem rendelkezik. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I. 22.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2023. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KVM együttes rendeletben és a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben leírtak a mérvadóak. A terméket tartalmazó vízkezelési szakaszt legkésőbb 1 nappal ivóvízzel és használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, az háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak enyhén szabadon áramló vízben a terméket tartalmazó vízkezelési szakasz rendszereszerű használatát. A termék alkalmazását követő első napokban szerves anyag kioldására lehet számítani, amely le- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti gyakrabbi vízcserével átöblítéssel csökkenthető.



FixTrend®

FixTrend Tech

oxigéndiffúzió mentes műanyag padlófűtés cső


A Fixtrend Tech PE-RT/EVOH/PE-RT ötrétegű műanyag padlófűtőcsőben egy PE-RT külső köpeny védi az EVOH oxigén réteget az olyan környezeti hatásokkal szemben (mechanikai károk). A teljes egészében műanyagból készült cső homogén felépítésű, ami tartós, korrózióálló és a fémekkel nem reakcióképes. A cső sima felületének köszönhetően csekély áramlási ellenállással rendelkezik, így biztosítva a tökéletes vízszállítást mind a fűtési-, mind a hűtési rendszerekben.

TERMÉKJELLEMZŐK:

- ▶ Könnyű hajlíthatóság
- ▶ Gyors szerelés
- ▶ 100%-ban oxigéndiffúzió-mentes kivitel
- ▶ Alacsony hőtágulás

MŰSZAKI ADATOK:

- ▶ Hővezetési együttható: 0,4 W/mK
- ▶ Tágulási együttható: 1,8 10/mK
- ▶ Üzemi nyomás: 16x2 **CLASS 4 - 8 BAR, Tmax 70°C**
CLASS 5 - 6 BAR, Tmax 90°C
- ▶ Üzemi nyomás: 20x2 **CLASS 4 - 8 BAR, Tmax 70°C**
CLASS 5 - 6 BAR, Tmax 90°C

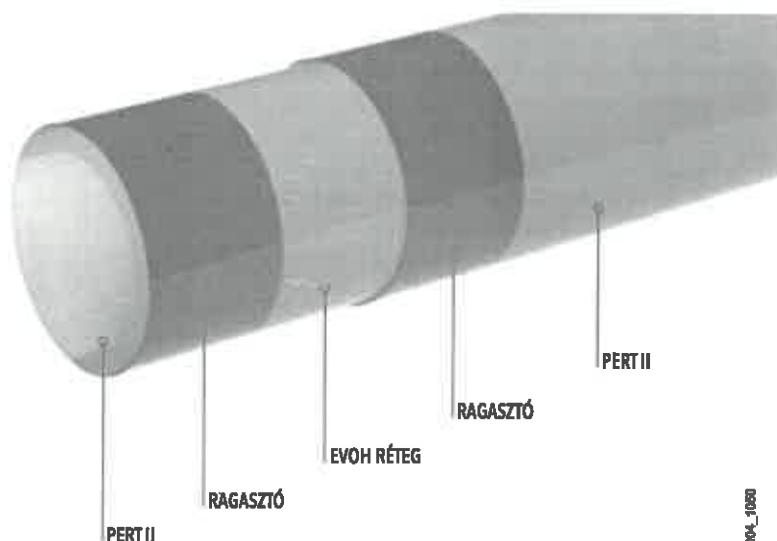

CIKKSZÁM

TERMÉKMEGNEVEZÉS

FIX_K-25D1151100AAAB

FixTrend Tech PE-RT/EVOH/PE-RT oxigéndiffúzió mentes padlófűtőcső, 16x2mm (200m/tek)

FIX_K-25D1151100CAAB

FixTrend Tech PE-RT/EVOH/PE-RT oxigéndiffúzió mentes padlófűtőcső, 20x2mm (200m/tek)

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.