


SWP-201 SWP-301

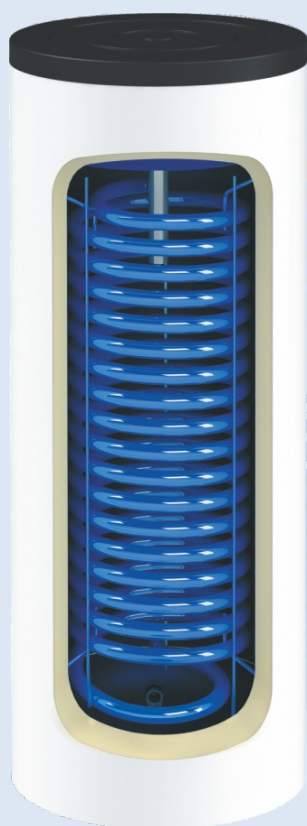

heat
pump
ready


B

8*
years
warranty

KOSPEL ZOMÁNCOZOTT INDIREKT TÁROLÓK MELEGVÍZ-TÁROLÓ EGY HŐCSERÉLŐVEL, HŐSZIVATTYÚHOZ

A KOSPEL SWP tárolók álló kialakítású, használati meleg víz előállításra és tárolásra kialakított, zománcozott belső felület védelemmel ellátott tartályok. A megnövelt felületű és kapacitású hőcserélő spirálnak köszönhetően, az alacsony előremenő víz hőmérsékletű hőforrásokkal összekapcsolva (pl. egy hőszivattyúhoz csatlakoztatva) is gyors felfűtést biztosít és elégséges használati meleg víz teljesítménnyel rendelkezik.

MÉRETEK

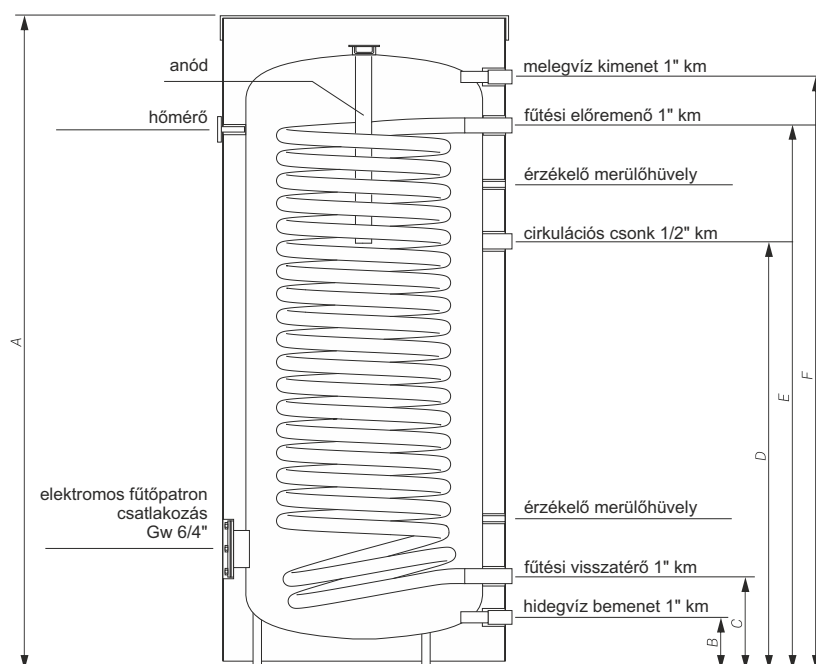

Rendkívül nagy hőcserélő felület

- 2,05 m² - SWP-201
- 2,63 m² - SWP-301
- Hőszivattyúval kompatibilis

A TARTÁLYBA ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT TELEPÍTHETŐ

GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V;
GRW-4,5kW/400V

	Átmérő (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SWP-201	595	1475	86	249	969	1229	1392
SWP-301	688	1523	86	248	1158	1278	1440

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Térfogat (liter)	Csőspirál felülete (m ²)	Max. nyomás (tartály/spirál) (bar)	Csőspirál teljesítménye** (kW)	Vastagság/hőszigetelés anyaga (mm)***	Készenléti veszteségek **** (W)	Anód típusa
SWP-201	197	2,05	10/10	60/18	67/PUR/NR	59	AMW.M8.400
SWP-301	298	2,63	10/10	78/23	67/PUR/NR	67	AMW.M8.500

** Következő paraméterek esetén: 80/10/45°C / 55/10/45°C (fűtő víz hőm. / bejövő víz hőm. / HMV hőm.), fűtő víz átfolyása csőspirálon keresztül 2,5 m³/h.

*** Szigetelés: NR- nem eltávolítható

**** Az EU Bizottság határozatával összhangban a 2. sz. 812/2013, 814/2013

TÍPUSOK

KSP_SWP-201	KOSPEL SWP-201 zománczott indirekt tároló, 1 csőkígyó, 2.1m ² , párazárt szigeteléssel, 200l
KSP_SWP-301	KOSPEL SWP-301 zománczott indirekt tároló, 1 csőkígyó, 2.6m ² , párazárt szigeteléssel, 300l

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás
- A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (a fertőtlenítő anyaga nincs meghatározva) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel, vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.