SWPC-301
SWPC-501



heat pump ready

B

8 years warranty *

KOSPEL ZOMÁNCOZOTT INDIREKT TÁROLÓK MELEGVÍZ-TÁROLÓ EGY HŐCSERÉLŐVEL, HŐSZIVATTYÚHOZ

A KOSPEL SWPC tárolók álló kialakítású, használati meleg víz előállításra és tárolásra kialakított, zománcozott belső felület védelemmel ellátott tartályok. A megnövelt felületű és kapacitású hőcserélő spirálnak köszönhetően, az alacsony előremenő víz hőmérsékletű hőforrásokkal összekapcsolva (pl. egy hőszivattyúhoz csatlakoztatva) is gyors felfűtést biztosít és elégséges használati meleg víz teljesítménnyel rendelkezik.


Nagy fűtőfelület

- Dupla fűtőspirál, amelynek felülete 4,22 m^2 - SWPC-301 vagy 6,03 m^2 - SWPC-501
- Hőszivattyúval kompatibilis

A TARTÁLYBA ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT TELEPÍTHETŐ

GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V

MÉRETEK

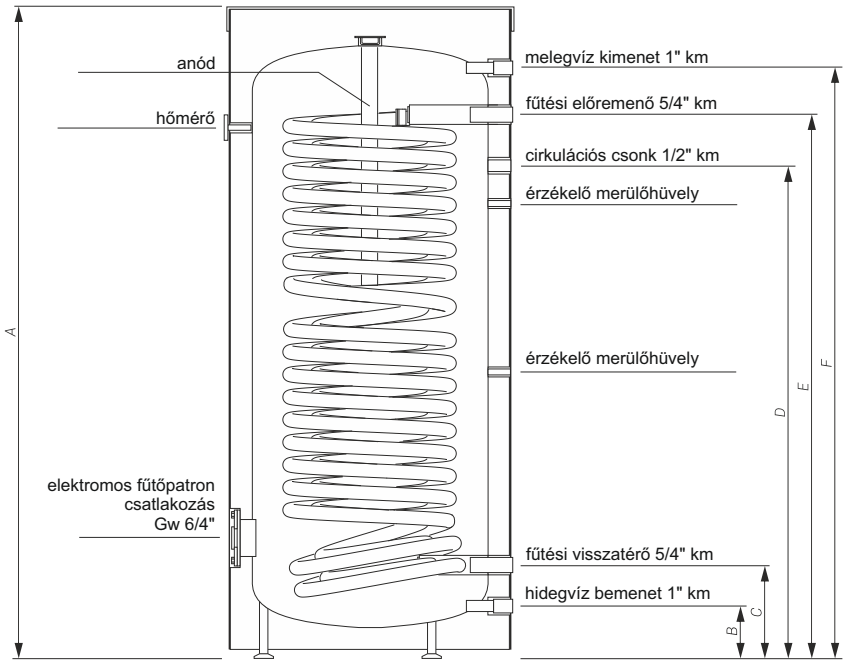

	Átmérő (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SWPC-301	688	1523	86	248	1158	1278	1440
SWPC-501	789	1758	86	265	1365	1495	1674

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Térfogat (liter)	Csőspirál felülete (m^2)	Max. nyomás (tartály/spirál) (bar)	Csőspirál teljesítménye** (kW)	Vastagság/hőszigetelés anyaga (mm)***	Készenléti veszteségek **** (W)	Anód típusa
SWPC-301	300/294	4,29	10/10	120/36	67/PUR/NR	67	AMW.M8.650
SWPC-501	500/480	6,03	10/10	172/50	67/PUR/NR	79	AMW.M8.900

** Következő paraméterek esetén: 80/10/45°C / 55/10/45°C (fűtő víz hőm. I bejövő víz hőm. / HMV hőm.), fűtő víz átfolyása csőspirálon keresztül 2,5 m^3/h.
*** Szigetelés: NR- nem eltávolítható
**** Az EU Bizottság határozatával összhangban a 2. sz. 812/2013, 814/2013

TÍPUSOK

KSP_SWPC-301	KOSPEL SWPC-301 zománcozott indirekt tároló,1 csőkígyó (dupla spirál), 4.2 m^2, párazárt szig, 300l
KSP_SWPC-501	KOSPEL SWPC-501 zománcozott indirekt tároló,1 csőkígyó (dupla spirál), 6 m^2, párazárt szig, 500l

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás
- A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (a fertőtlenítő anyaga nincs meghatározva) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel, vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

pros_kospel_tarolo_swpc_301_501_20260324_1137

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket** Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.

Gépész Holding **Víz - Gáz - Fűtés - Hűtés Szakáruházak** **gepesz.hu**